


[3.4.10.1] TN-Basistarif max. 40 A

Tarifschaltung Allgemein gültig	Basistarif im TN-System - Ausführung für Anlagen mit einem Nennstrombedarf bis 40 A (NZHS) (Standardausführung bei Nullung)
Netzsystem	TN-S
Schutzmaßnahme	Nullung mit Zusatzschutz
Maximaler Nennstrombedarf	NZHS max. 40 A
Messeinrichtungen	Direktmessung
Verdrahtung	Nachzählersicherungs-System mit Zählersteckleiste
Zählerschleife	10 mm ² Cu
Bemerkungen	* Nullungsbügel im Querschnitt der Hauptleitung Ist auf Grund der Anlagenart/Betriebsmittel ein relevanter Blindstrombezug zu erwarten wird vom Netzbetreiber ein Blindstromerfassung eingerichtet. Hierzu ist keine separate Zählerschleife vorzusehen (Multifunktionszähler).
siehe auch	" <u>Auswahl der Messeinrichtung</u> "

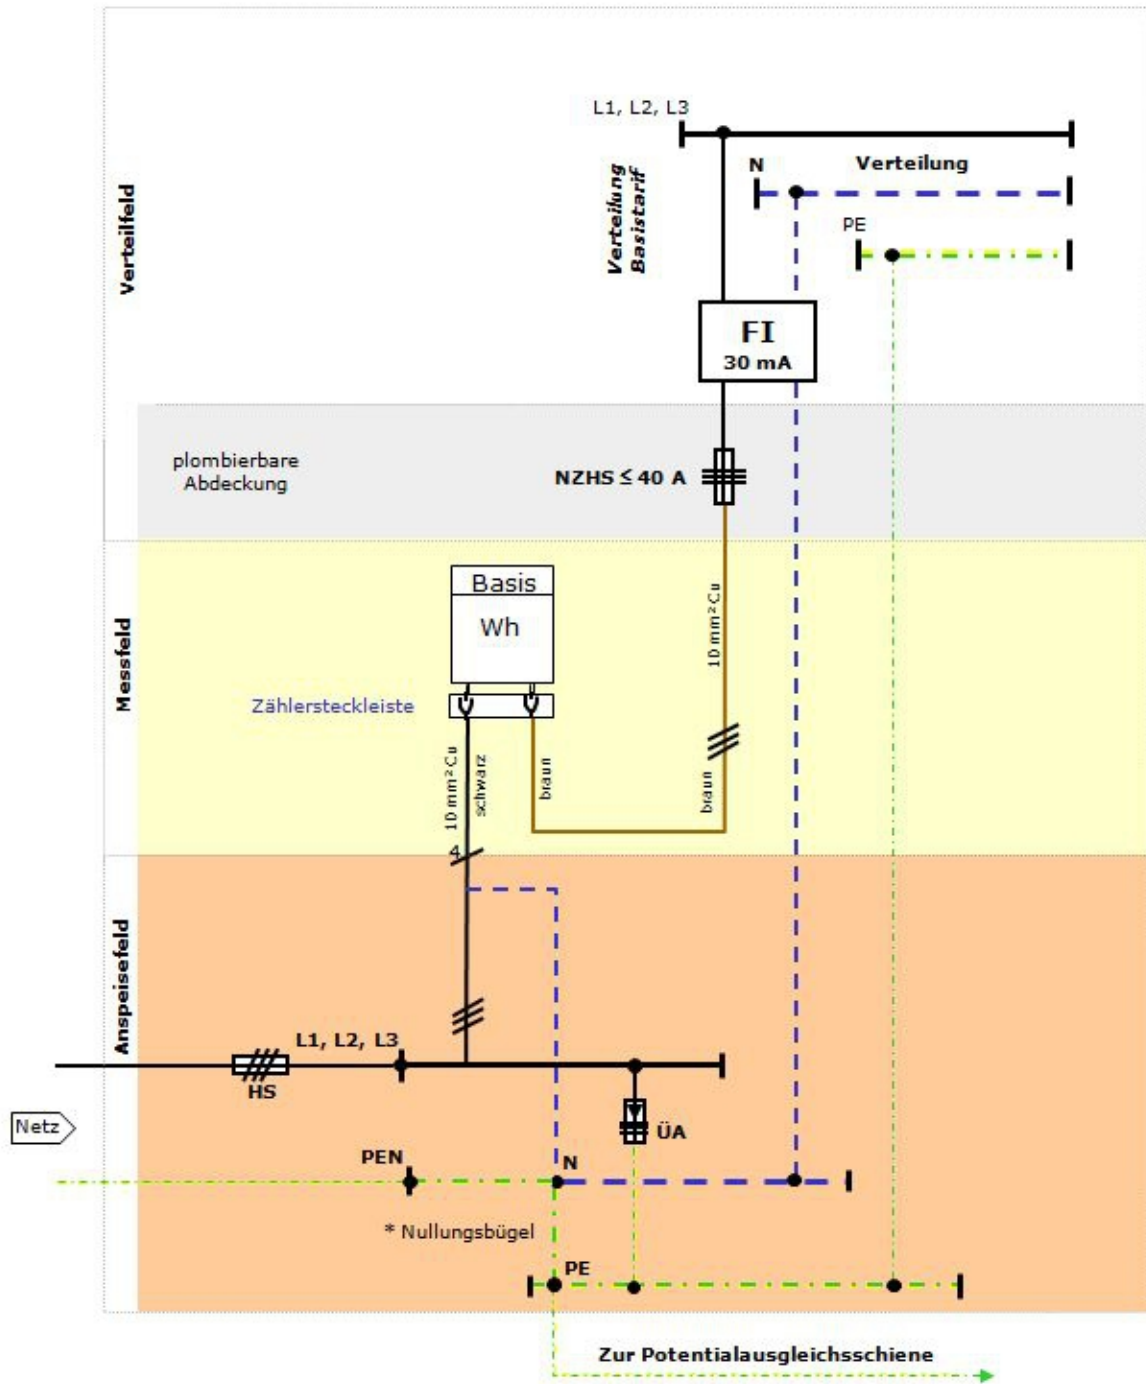

Tarifschaltbild: Basistarif im TN-System mit NZHS 40A